



PLANTA PRIMERA



OHARRAK :
NOTAS :

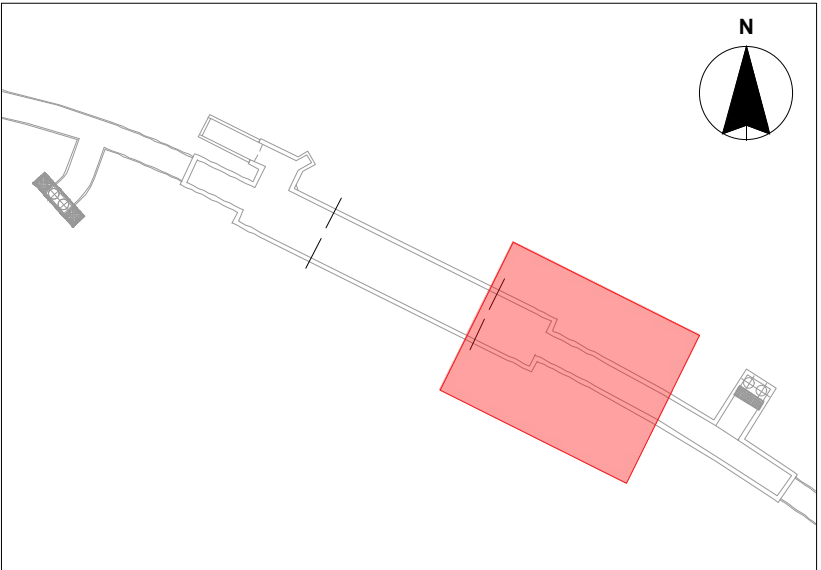

LEYENDA



Cable coaxial 1/2"

Cable coaxial 7/8"

Cable Radiante de 1 1/4"

Estación base TETRA y equipamiento distribución.

Equipamiento distribución auxiliar (T).

A	PRIMERA EMISIÓN	May. 24	IPP	IOS	
REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP.	OBRA
BERRIKUSPENAK / REVISIONES					
AHOLKULARIA / CONSULTOR			INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR		
 TURNKEY ENGINEERING			 Ibañeta Saezmierra Colegiado Nº 12.732		
AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA REFERENCIA CONSULTOR			ERREFERENTZIA REFERENCIA		
TTE-II-21005ETS10.3			MDCAG-24-057-A		

EUSKO JAURLARITZA

GOBIERNO VASCO


LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

 euskal trenbide sarea

PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA
ESCALA ORIGINAL
A1: 1:100
A3: 1:200
EN DIN A1



ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TÍTULO DEL PROYECTO

PROYECTO DE COMUNICACIONES
ALTZA-GALTZARABORDA

PLANOAREN IZENBURUA
TÍTULO DEL PLANO

DISPOSICIÓN DE EQUIPOS
RED TETRA
DISTRIBUCIÓN EQUIPAMIENTO ESTACIÓN PASAIA

PLANO ZK. / N. PLANO

10.3

ORRIA / HOJA
5 Sigue FIN