


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OHARRAK:  
NOTAS:

Esta es solo una propuesta de alimentación a equipos.  
El contratista deberá presentar la propuesta definitiva a la propiedad antes de comenzar la instalación.

EMBARRADO ALIMENTACIÓN EMERGENCIA

400 Vca

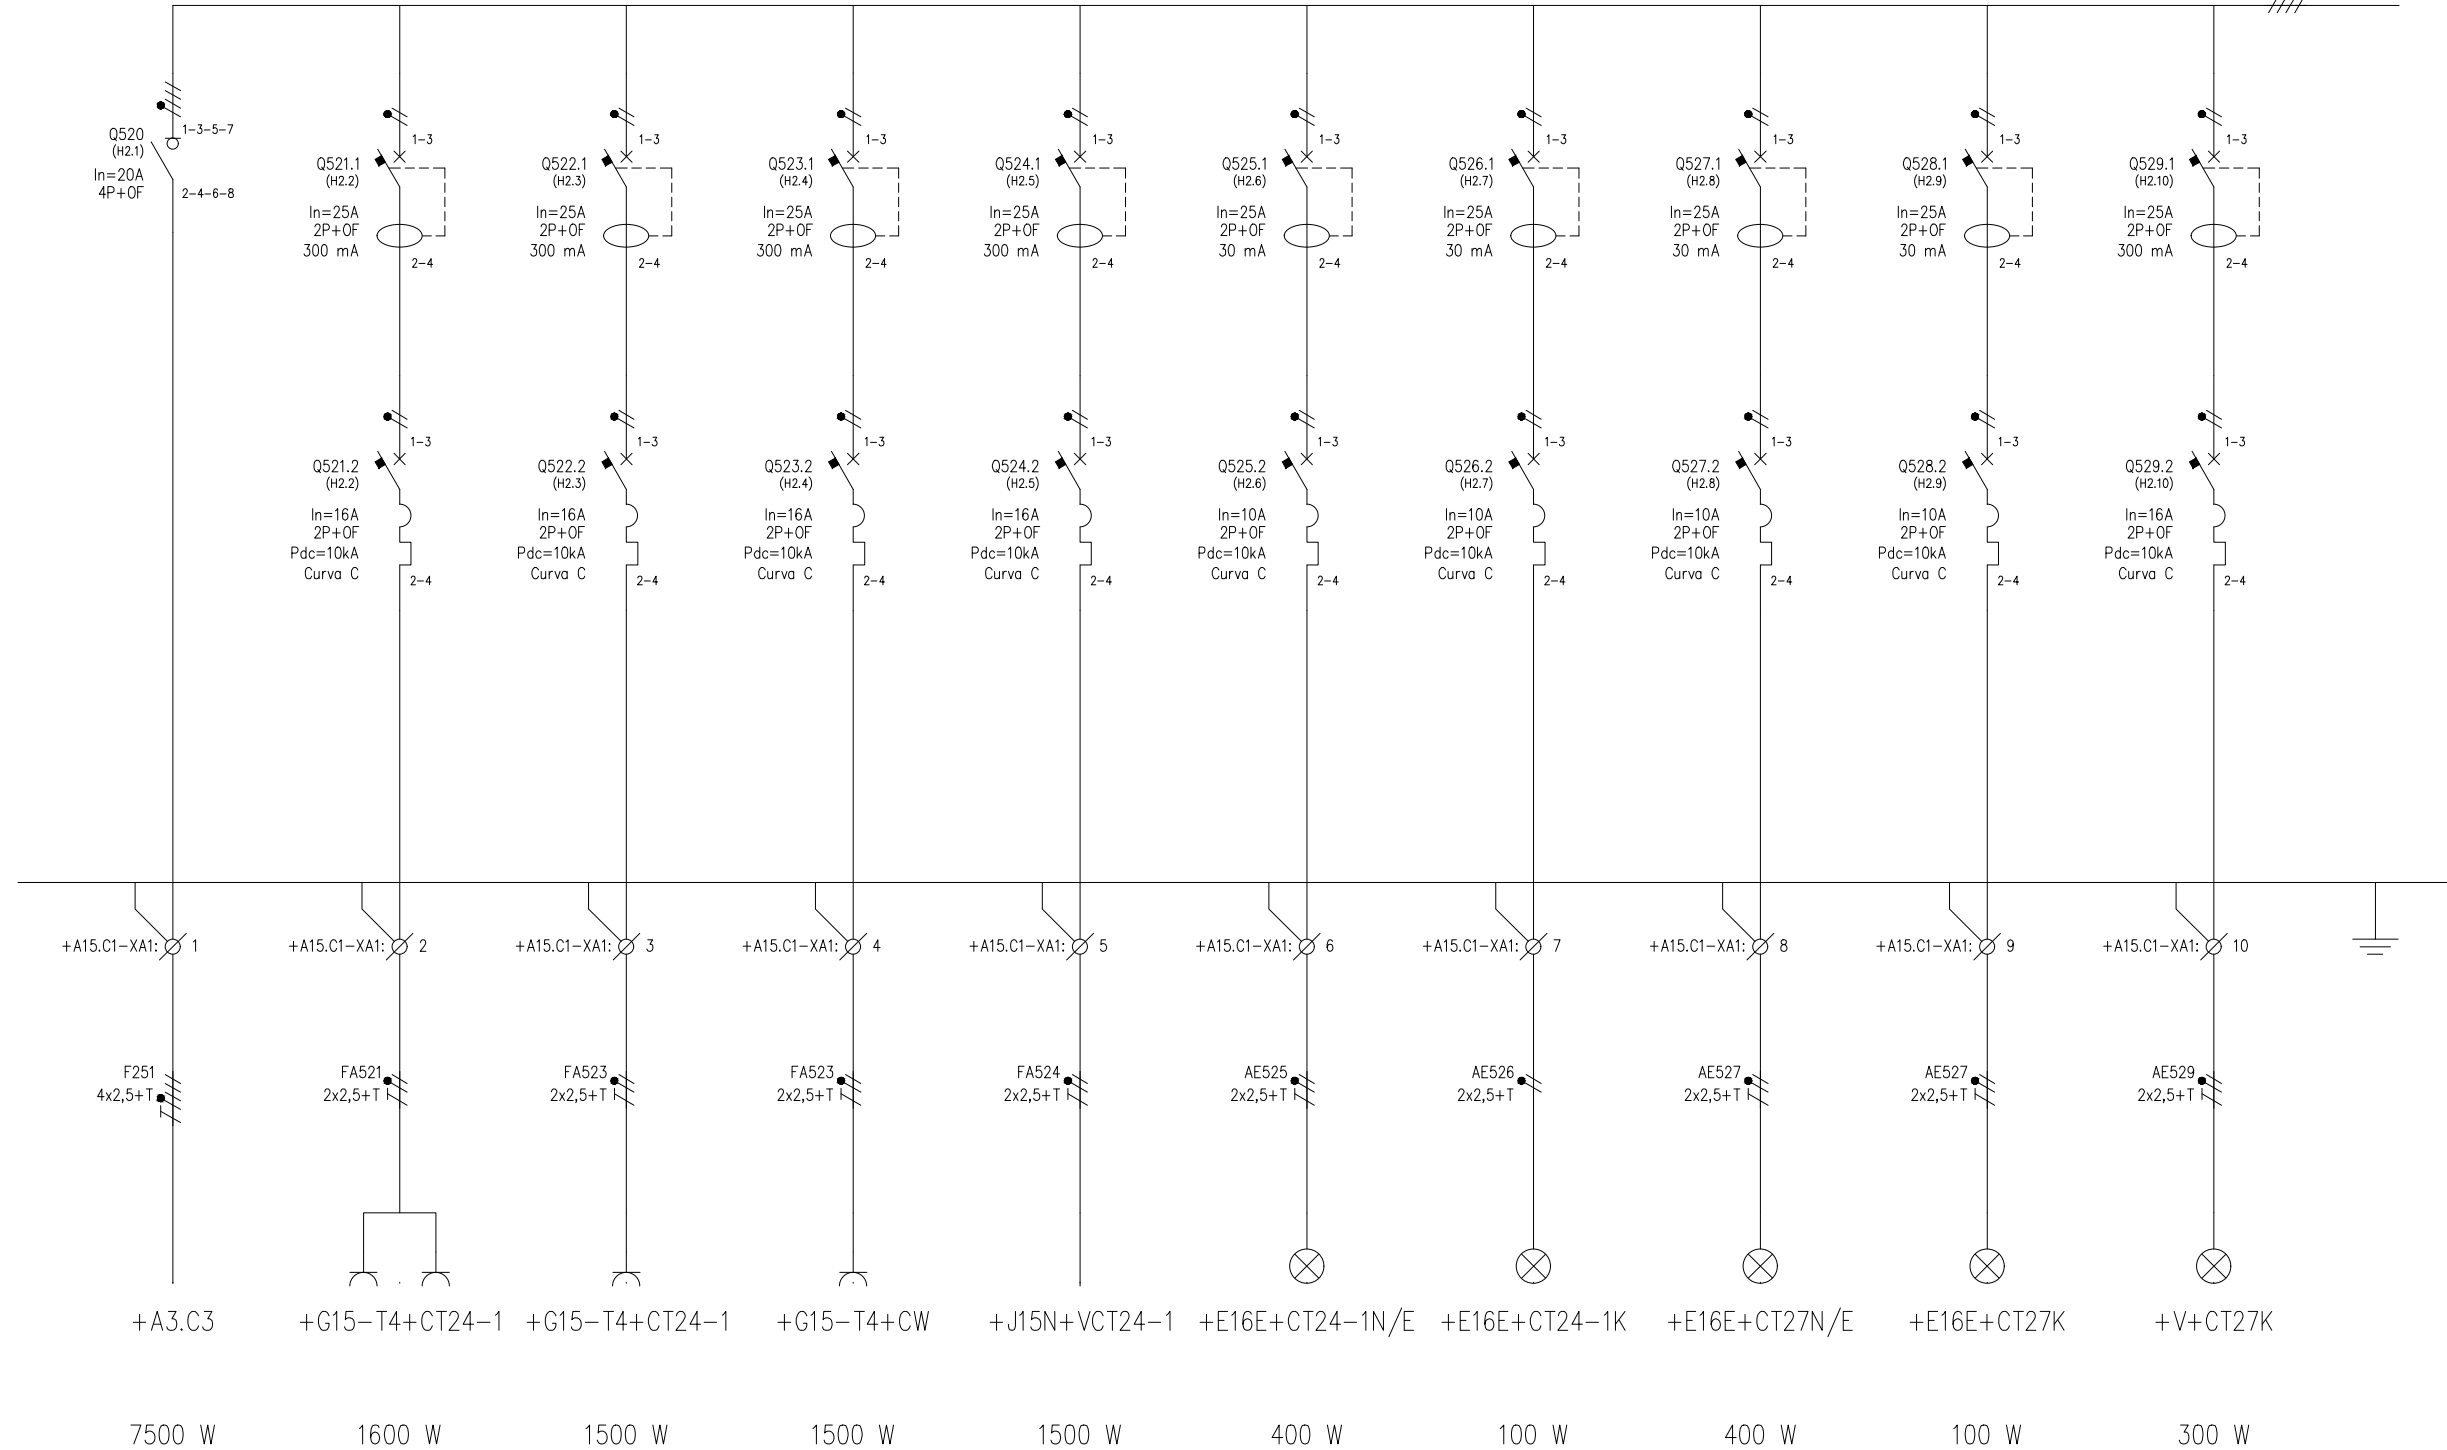

ACOMETIDA A CUADRO JEFE ESTACIÓN-EE DESDE CA-1

2 TOMAS T4 JEFE ESTACIÓN  
1 TOMA T4 ASEO/VEST. JE  
1 TOMA T4 CALENTADOR AGUA  
TOMAS DE CORRIENTE T4

AIRE ACONDICIONADO

NORMAL  
KIT'S DE EMERGENCIA  
ALUMBRADO CUARTO JEFE DE ESTACIÓN

NORMAL/EVAC. EXTRACTOR  
ALUMBRADO VESTUARIO Y ASEOS

KIT'S DE EMERGENCIA  
VENTILACIÓN ASEOS

+A15.C1 - CUADRO JEFE DE ESTACIÓN 1 -EE-

REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP.	OBRA
A	PRIMERA EMISION	MAR. 23	IAA	ETS	


BERRIKUSPENAK / REVISIONES

AHOLKULARIA / CONSULTOR	INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR
<b>CAF</b> TURNKEY ENGINEERING	<i>[Signature]</i> IKER AIZPURU ARAGON - Nº COL. 1999
AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA REFERENCIA CONSULTOR	ERREFERENTZIA REFERENCIA
TTE-IS-23001-DRW-0300	2RVA-IE-22-300-A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OHARRAK :  
NOTAS :  
Esta es solo una propuesta de alimentación a equipos. El contratista deberá presentar la propuesta definitiva a la propiedad antes de comenzar la instalación.

F 230 Vca F

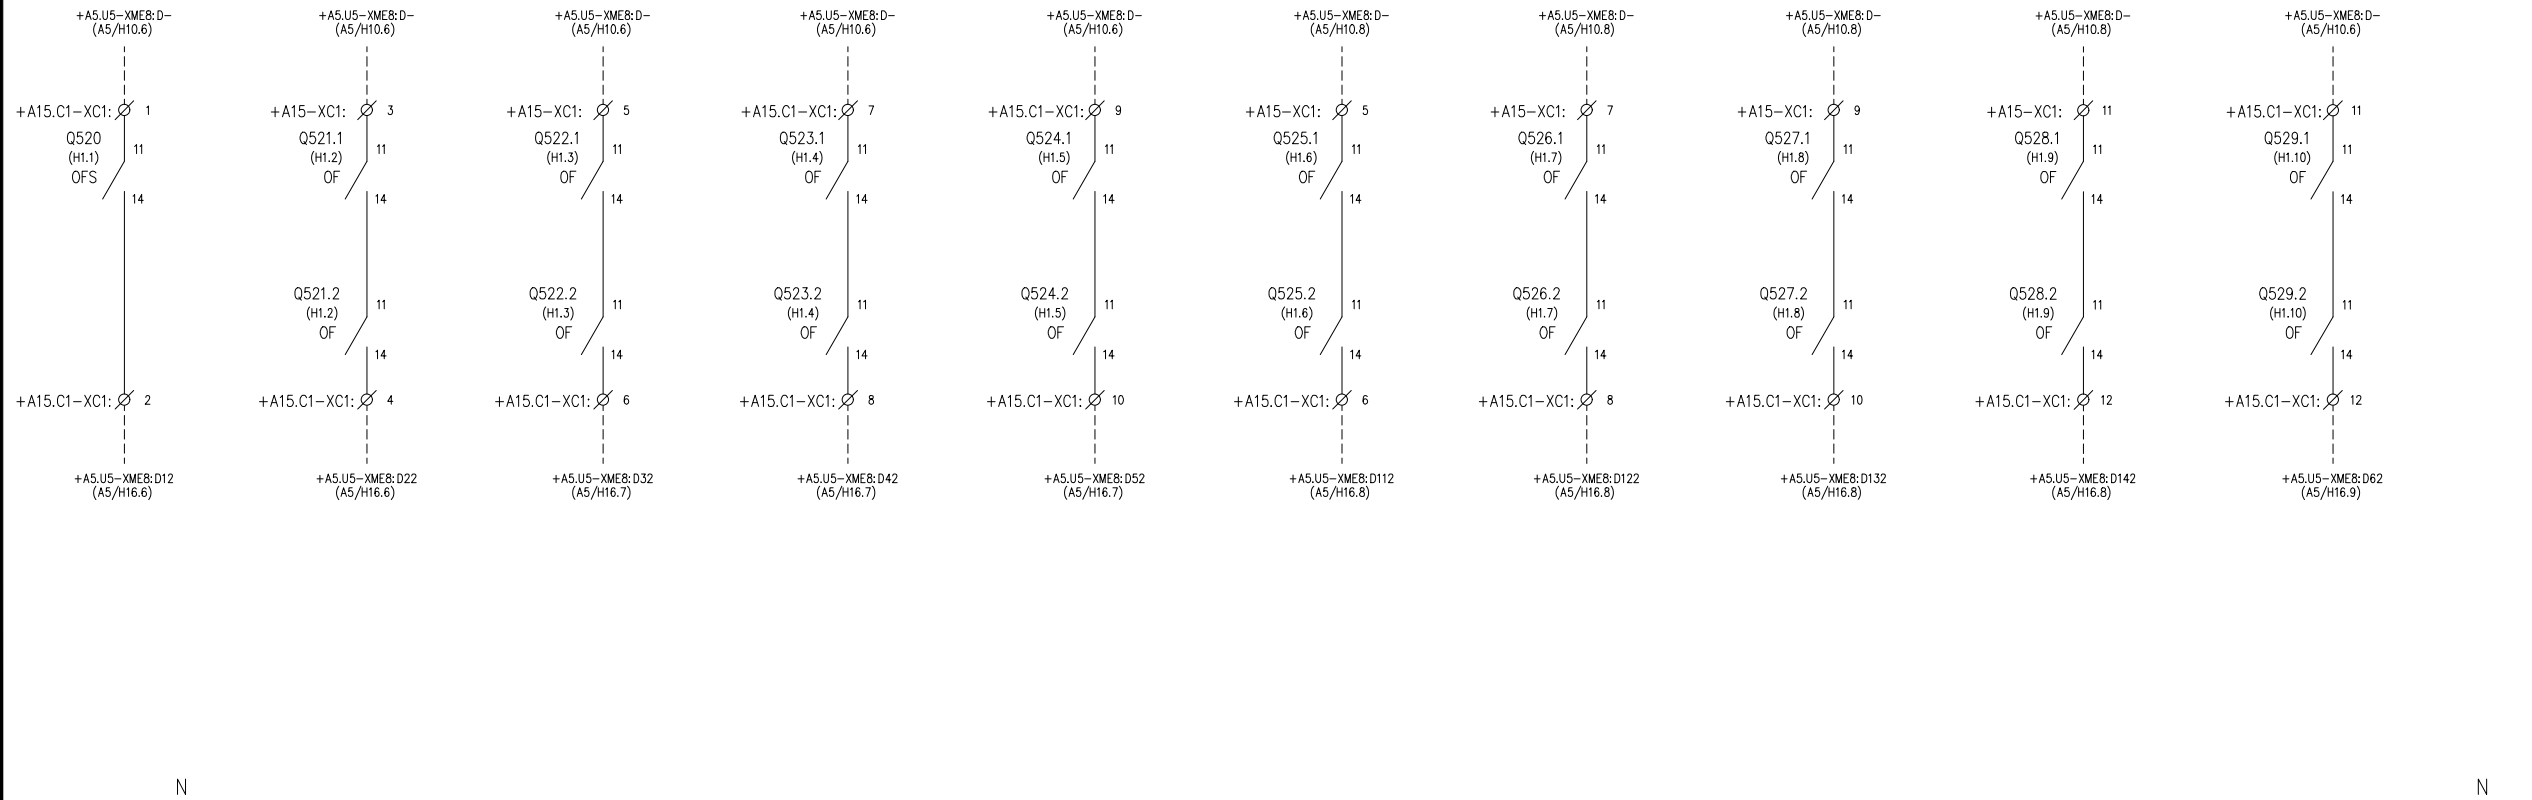

DISPARO INT. ACOMETIDA CUADRO JEFE ESTACIÓN DESDE CA-1	DISPARO INT. TOMAS DE FUERZA T4 JEFE ESTACIÓN	DISPARO INT. TOMA DE FUERZA T4 ASEO/VEST. JE	DISPARO INT. CALENTADOR AGUA	DISPARO INT. AIRE ACONDICIONADO	NORMAL / EVAC.	KITS DE EMERGENCIA	NORMAL / EVAC. + EXTRACTOR	KITS DE EMERGENCIA	VENTILACIÓN ASEOS
TOMAS DE CORRIENTE T4					DISPARO INT. ALUMBRADO CUARTO JEFE DE ESTACIÓN	DISPARO INT. ALUMBRADO VESTUARIO Y ASEO			

+A15.C1 CUADRO JEFE ESTACIÓN 1 -EE-

REV.	PRIMERA EMISIÓN	MAR. 23	IAA	ETS
CLASE DE MODIFICACION		FECHA	NOMBRE	COMP. OBRA
BERRIKUSPENAK / REVISIONES				
AHOLKULARIA / CONSULTOR		INGENIARI EGILEA / INGENIERO AUTOR		
AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA / REFERENCIA CONSULTOR		ERREFERENTZIA / REFERENCIA		
TTE-IS-23001-DRW-0301		2RVA-IE-22-301-A		


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OHARRAK:  
NOTAS:

Esta es solo una propuesta de alimentación a equipos.  
El contratista deberá presentar la propuesta definitiva a la propiedad antes de comenzar la instalación.

EMBARRADO ALIMENTACIÓN SAI

400 Vca

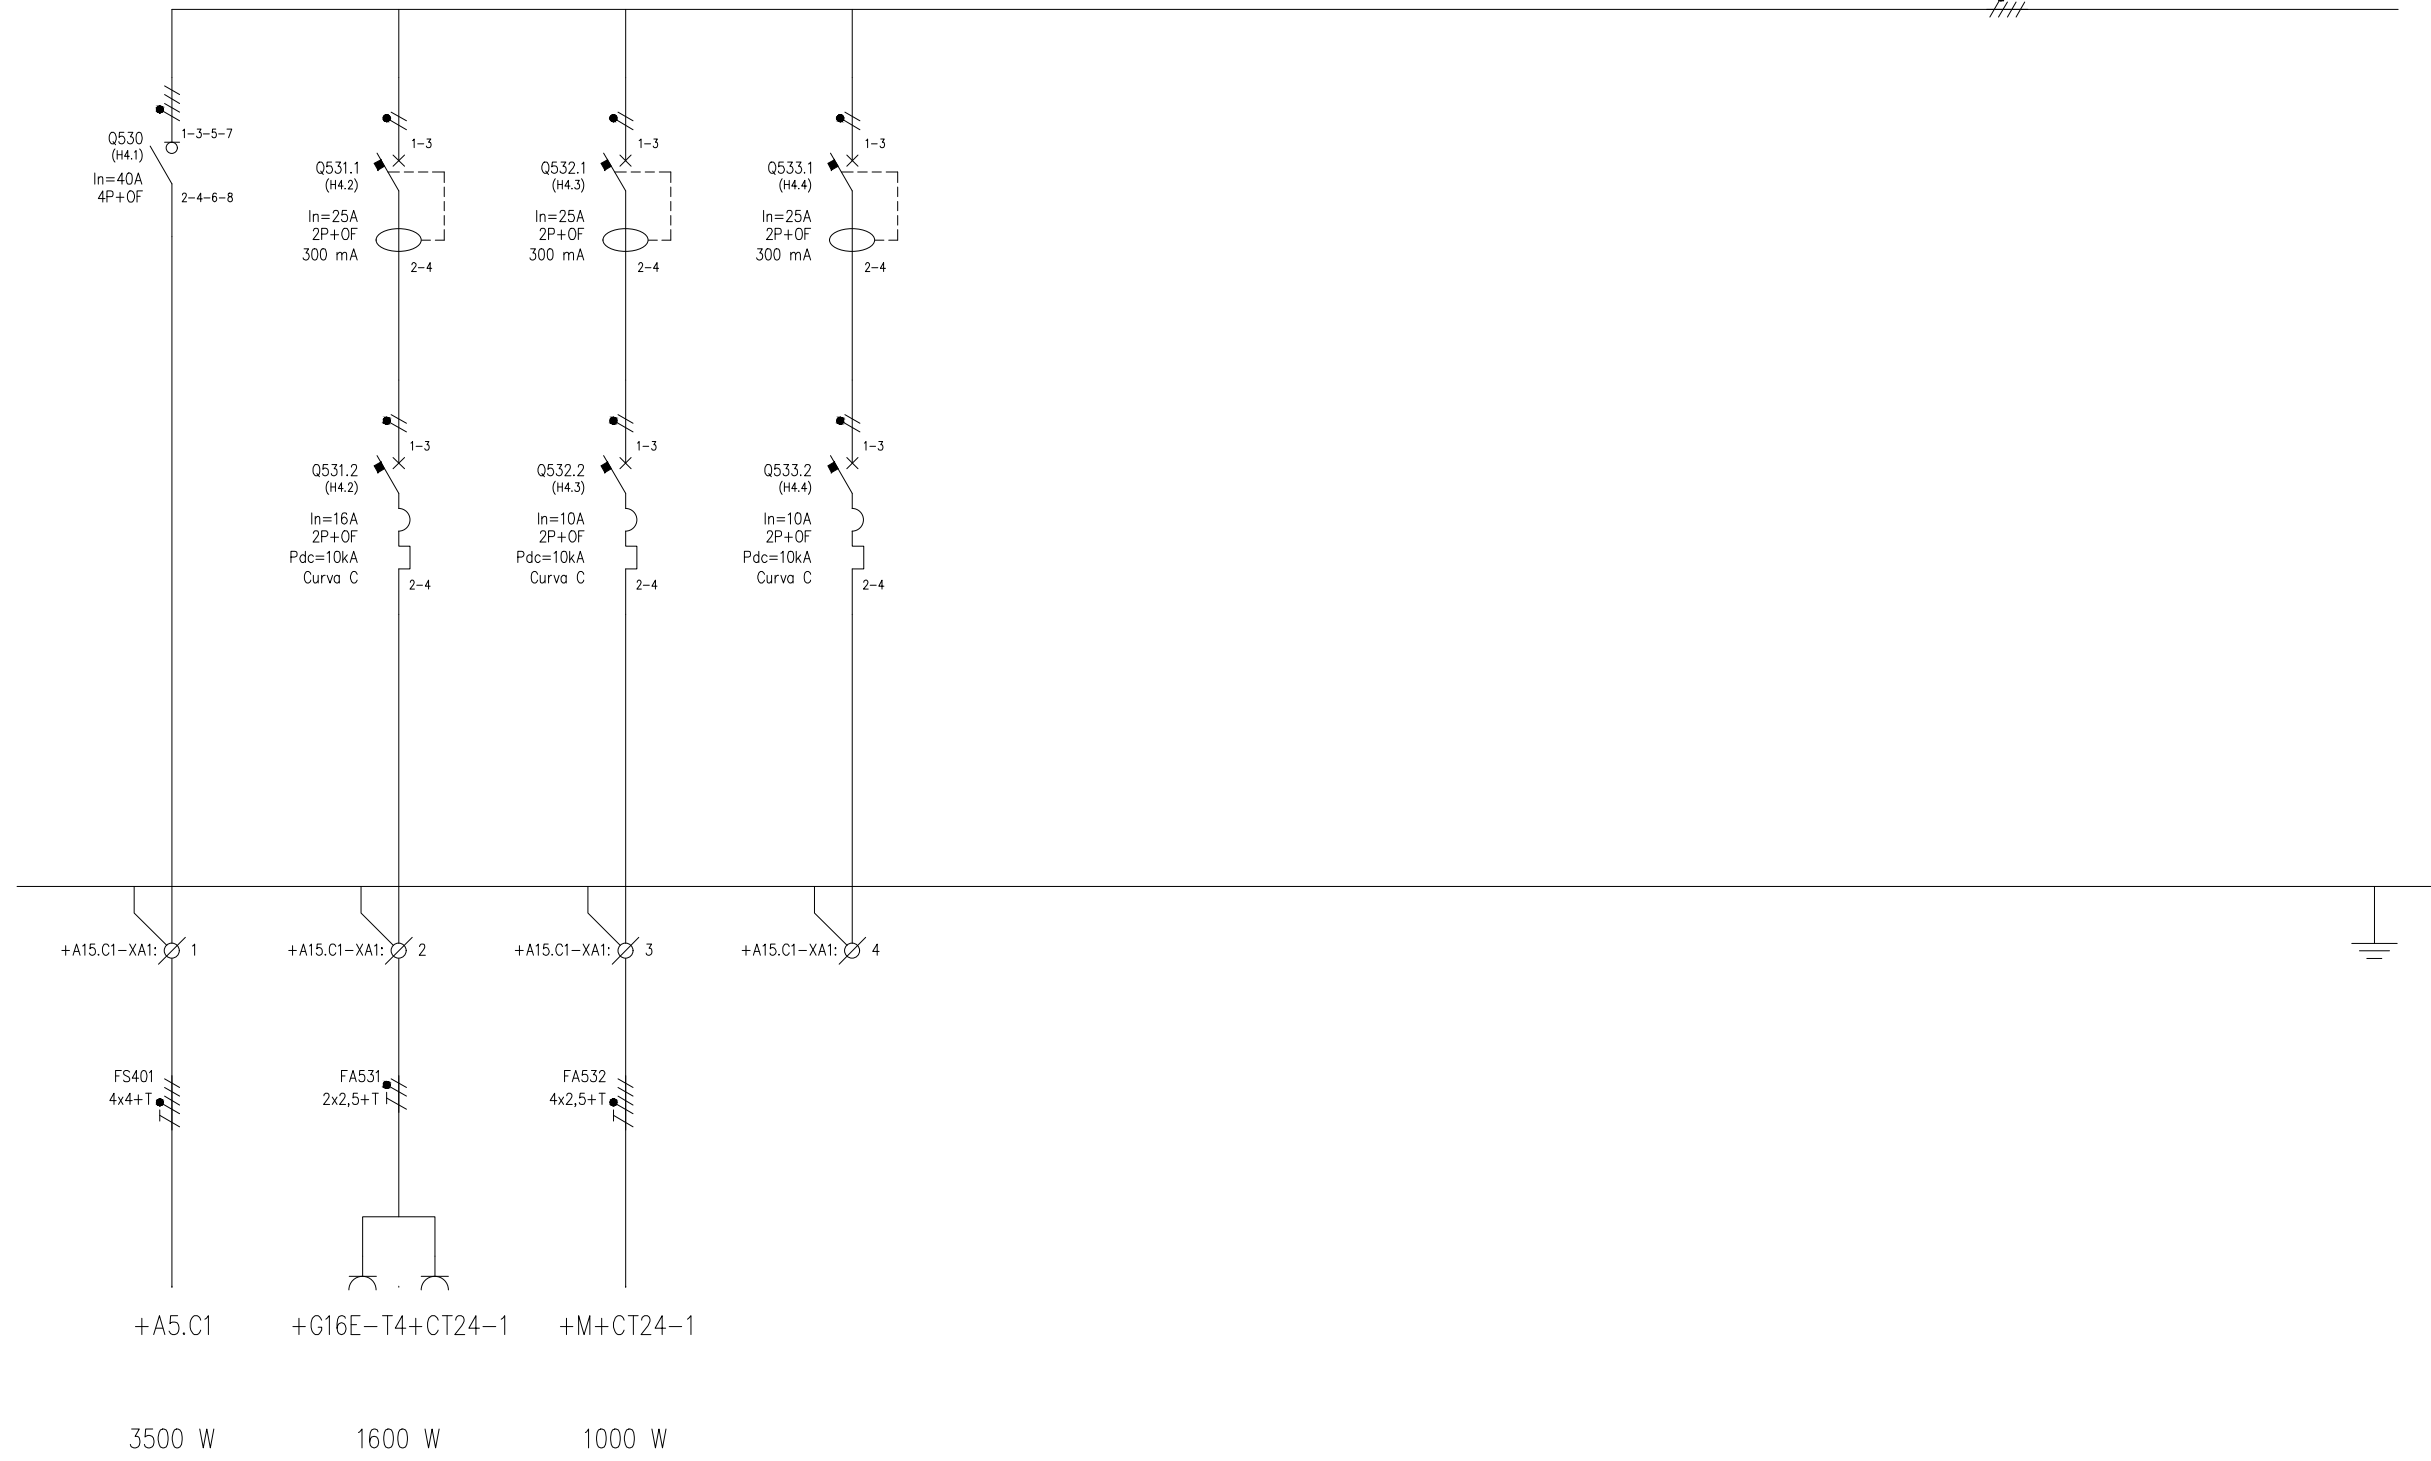

ACOMETIDA A CUADRO JEFE DE ESTACIÓN-ES DESDE CGC-1	TOMAS DE CORRIENTE CUARTO JEFE DE ESTACIÓN -ES-	MET	RESERVA
--	---	-----	---------

+A15.C1 - CUADRO JEFE DE ESTACIÓN 1 -ES-

REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP.	OBRA
A	PRIMERA EMISION	MAR. 23	IAA	ETS	


BERRIKUSPENAK / REVISIONES	
AHOLKULARIA / CONSULTOR <b>CAF</b> TURNKEY ENGINEERING	INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR <i>[Signature]</i>
AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA REFERENCIA CONSULTOR	ERREFERENTZIA REFERENCIA
TTE-IS-23001-DRW-0302	2RVA-IE-22-302-A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OHARRAK:  
NOTAS:

Esta es solo una propuesta de alimentación a equipos.  
El contratista deberá presentar la propuesta definitiva a la propiedad antes de comenzar la instalación.

F 230 Vca F

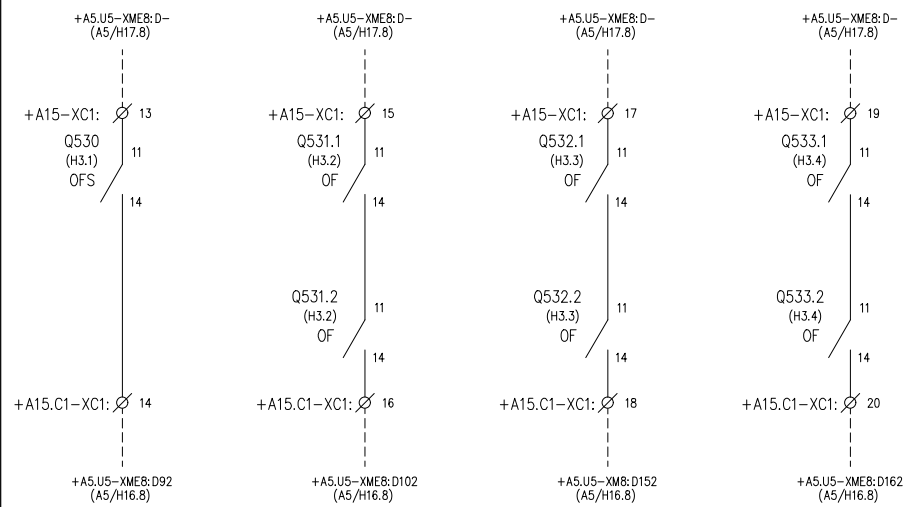

N N

DISPARO INT. ACOMETIDA A CUADRO JEFE ESTACIÓN -ES- DESDE SAI	DISPARO INT. TOMAS DE CORRIENTE CUARTO JEFE ESTACIÓN -ES-	DISPARO INT. MET	RESERVA
--	---	------------------	---------

+A15.C1 CUADRO JEFE ESTACIÓN 1 -ES-

REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP.	OBRA
A	PRIMERA EMISION	MAR. 23	IAA	ETS	
BERRIKUSPENAK / REVISIONES					
AHOLKULARIA / CONSULTOR			INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR		
AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA REFERENCIA CONSULTOR			ERREFERENTZIA REFERENCIA		
TTE-IS-23001-DRW-0303			2RVA-IE-22-303-A		





1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

OHARRAK :  
NOTAS :

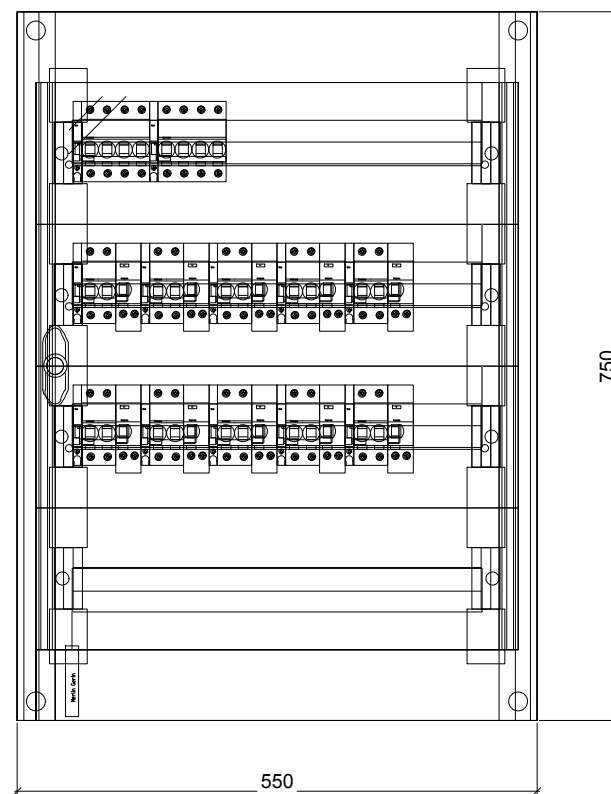

REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP.	OBRA
A	PRIMERA EMISION	MAR. 23	IAA	ETS	
BERRIKUSPENAK / REVISIONES					
AHOLKULARIA / CONSULTOR			INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR		
AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA REFERENCIA CONSULTOR			ERREFERENTZIA REFERENCIA		
TTE-IS-23001-DRW-0306			2RVA-IE-22-306-A		