


OHARRAK :
NOTAS :

LEYENDA	
A1	CELDAS DE 13,2 KV
A2	CGBT-1
A3	CA-1
A4	CA-2
A5	CGC-1
A6	CUADRO SAI ENERGÍA
A7	CGC-2
A8	CGBT-2
A14	CUADRO SAI IF
A15	CUADRO JEFE DE ESTACIÓN 1
A16	CUADRO JEFE DE ESTACIÓN 2
A17	CUADRO SAI COMS Y CAT 1
A18	CUADRO SAI COMS Y CAT 2
A20	CUADRO CSBT
A21	CUADRO TICKETING 1
A22	CUADRO TICKETING 2
A23	CUADRO GENERAL SEN., COMS Y CAT 1
A24	CUADRO GENERAL SEN., COMS Y CAT 2
A25	CUADRO DE BOMBEO
A26	CUADRO DE OPERADORES
A27	CUADRO DE MANDO RUPTORES

ANDEN	
CT12	CUARTO RELES
CT29	CUARTO GRUPO ELECTROGENO
CT13	CUARTO DISPONIBLE
CT30	CUARTO BOMBEO
CT31	VE1
CT32	VE2
CT14	CUARTO OPERADORES
VESTIBULO 1	
CT28-1	CUARTO BT
CT25-1	CUARTO CT
CT26/1	PUERTA TRAF0 INTERIOR
CT26/2	PUERTA TRAF0 EXTERIOR
CT24-1	JEFE DE ESTACIÓN
VESTIBULO 2	
CT28-2	CUARTO BT
CT25-2	CUARTO COMS
CT15-2	CUARTO LIMPIEZA + ASEOS
CT24-2	CUARTO JEFE DE ESTACIÓN

REV.	A	PRIMERA EMISIÓN	MAR. 23	IAA	ETS
		CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP. OBRA
BERRIKUSPENAK / REVISIONES					
AHOLKULARIA / CONSULTOR			INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR		
AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA REFERENCIA CONSULTOR			ERREFERENTZIA REFERENCIA		
TTE-IS-23001-DRW-0013			2RVA-IE-22-013-A		

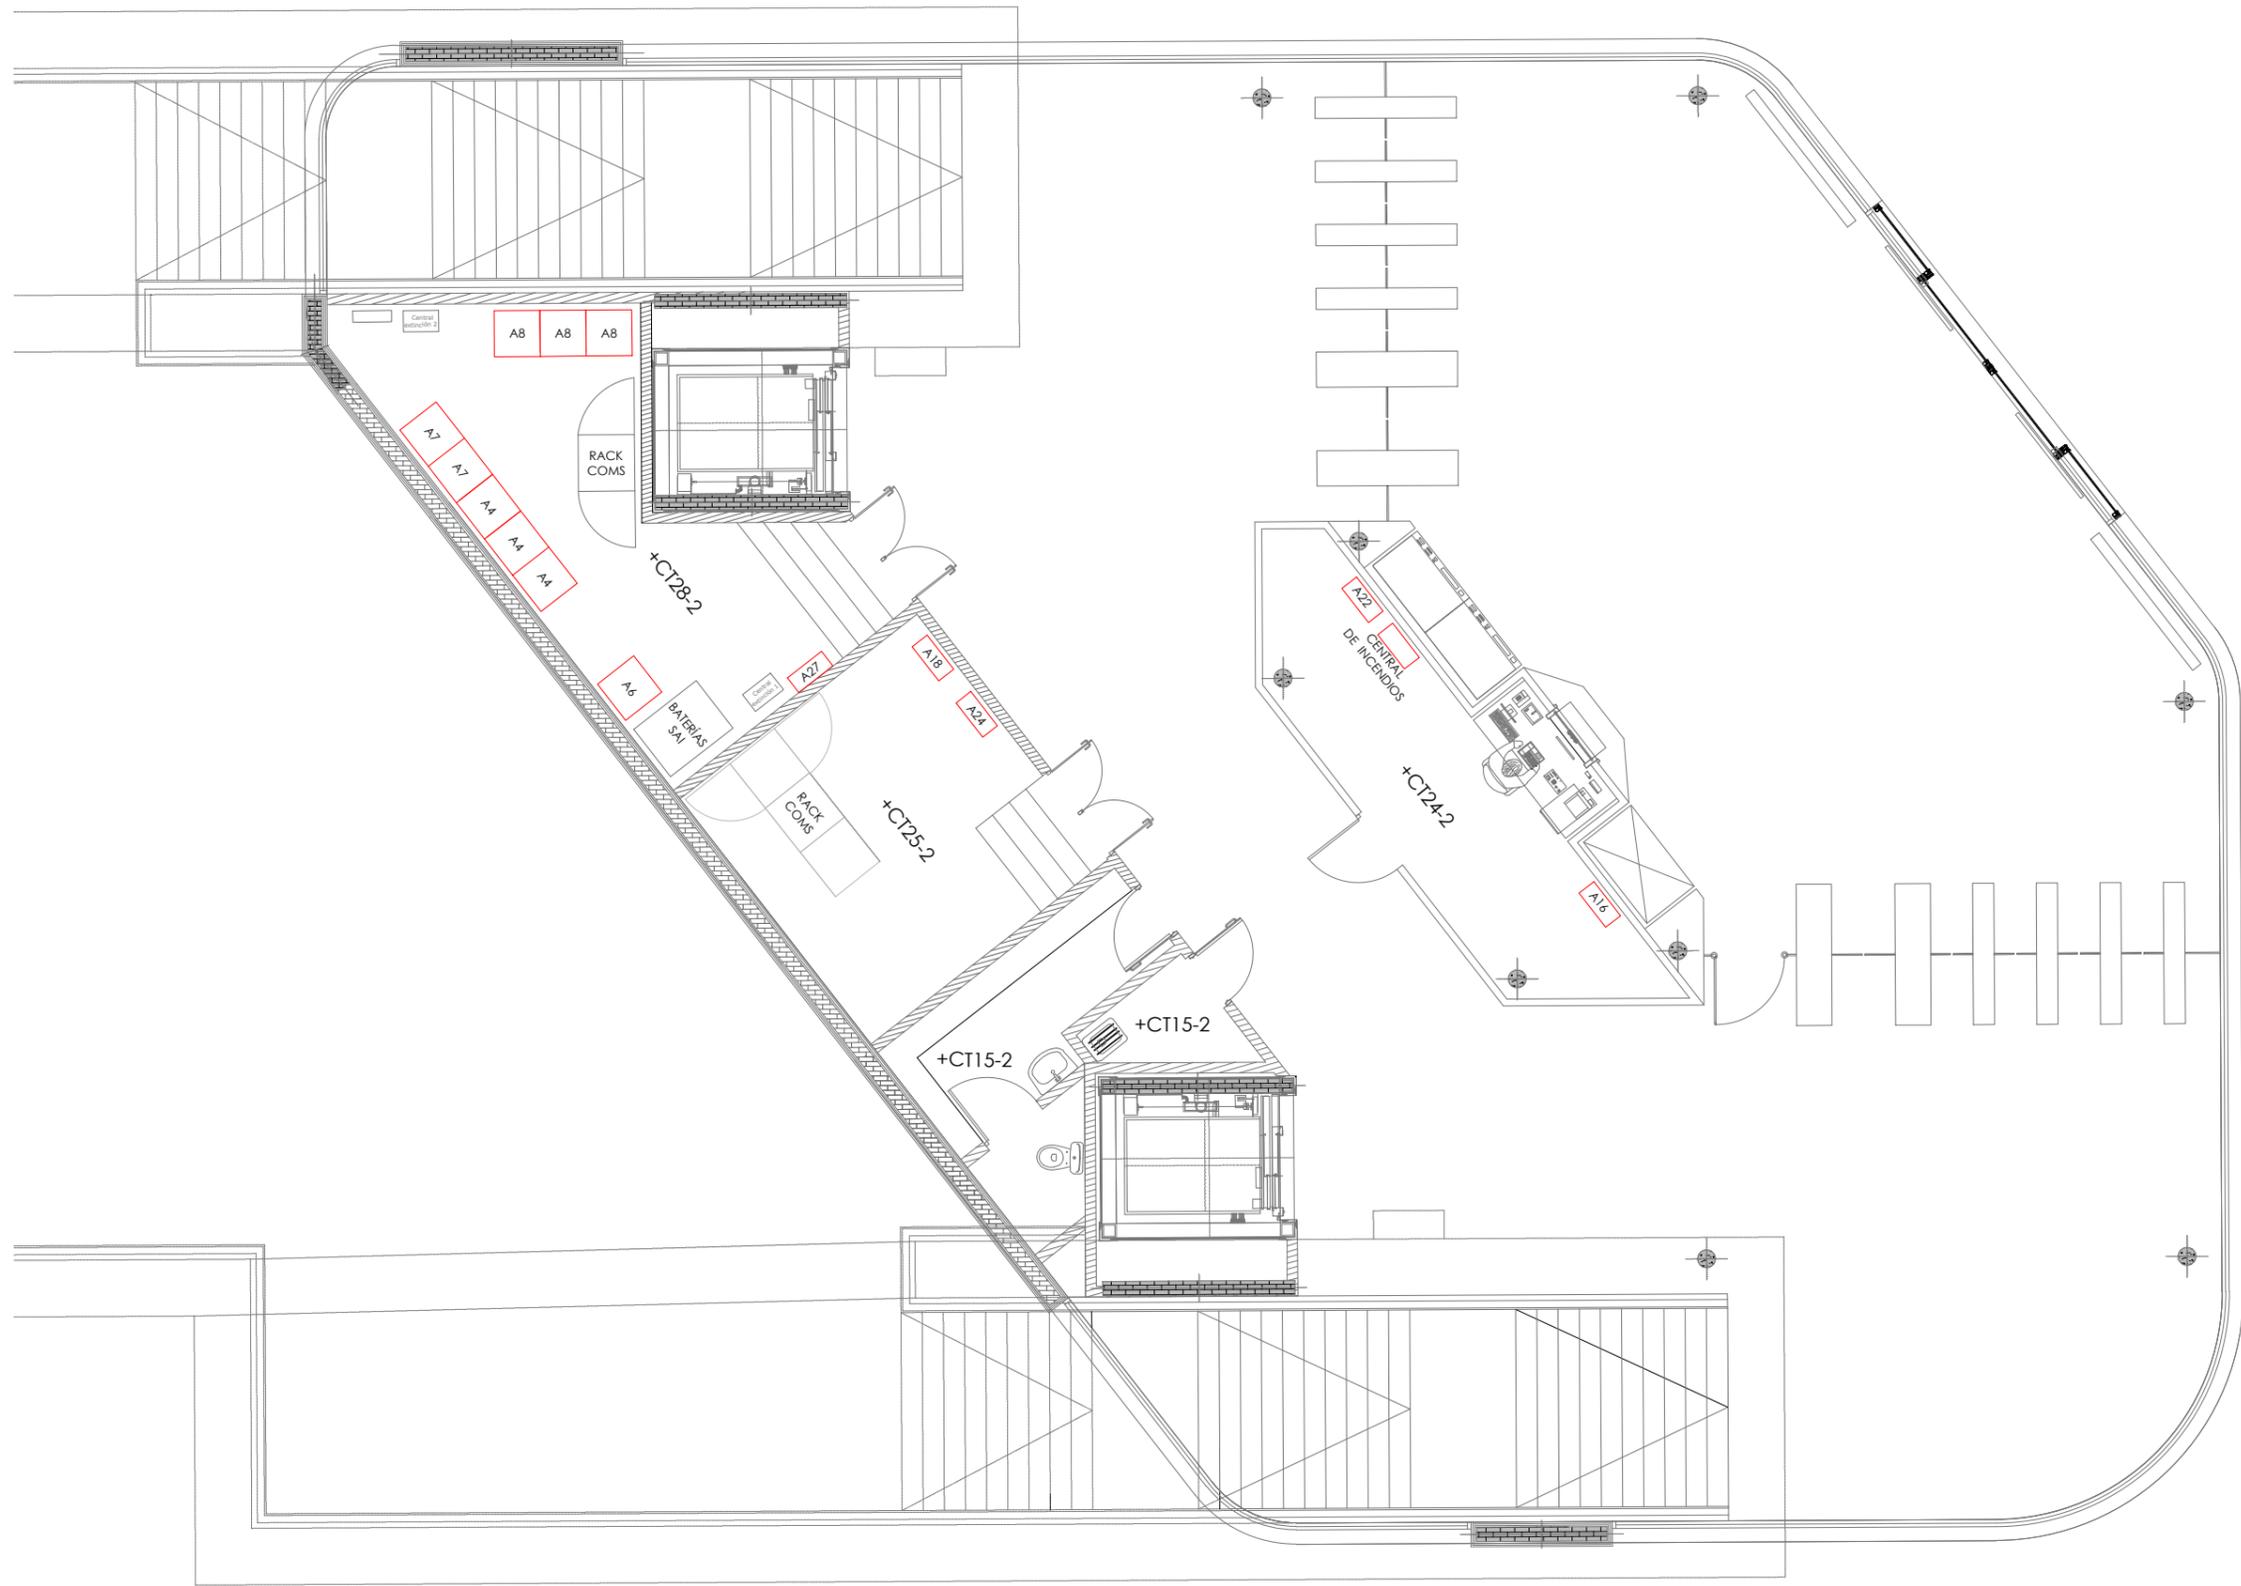

OHARRAK :
NOTAS :


LEYENDA	
A1	CELDAS DE 13,2 KV
A2	CGBT-1
A3	CA-1
A4	CA-2
A5	CGC-1
A6	CUADRO SAI ENERGÍA
A7	CGC-2
A8	CGBT-2
A14	CUADRO SAI IF
A15	CUADRO JEFE DE ESTACIÓN 1
A16	CUADRO JEFE DE ESTACIÓN 2
A17	CUADRO SAI COMS Y CAT 1
A18	CUADRO SAI COMS Y CAT 2
A20	CUADRO CSBT
A21	CUADRO TICKETING 1
A22	CUADRO TICKETING 2
A23	CUADRO GENERAL SEN., COMS Y CAT 1
A24	CUADRO GENERAL SEN., COMS Y CAT 2
A25	CUADRO DE BOMBEO
A26	CUADRO DE OPERADORES
A27	CUADRO DE MANDO RUPTORES

ANDEN	
CT12	CUARTO RELES
CT29	CUARTO GRUPO ELECTROGENO
CT13	CUARTO DISPONIBLE
CT30	CUARTO BOMBEO
CT31	VE1
CT32	VE2
CT14	CUARTO OPERADORES
VESTIBULO 1	
CT28-1	CUARTO BT
CT25-1	CUARTO CT
CT26/1	PUERTA TRAF0 INTERIOR
CT26/2	PUERTA TRAF0 EXTERIOR
CT24-1	JEFE DE ESTACIÓN
VESTIBULO 2	
CT28-2	CUARTO BT
CT25-2	CUARTO COMS
CT15-2	CUARTO LIMPIEZA + ASEOS
CT24-2	CUARTO JEFE DE ESTACIÓN

REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP.	OBRA
A	PRIMERA EMISIÓN	MAR. 23	IAA	ETS	

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

AHOLKULARIA / CONSULTOR	INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR
CAF TURNKEY ENGINEERING	
AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA REFERENCIA CONSULTOR	ERREFERENTZIA REFERENCIA
TTE-IS-23001-DRW-0014	2RVA-IE-22-014-A

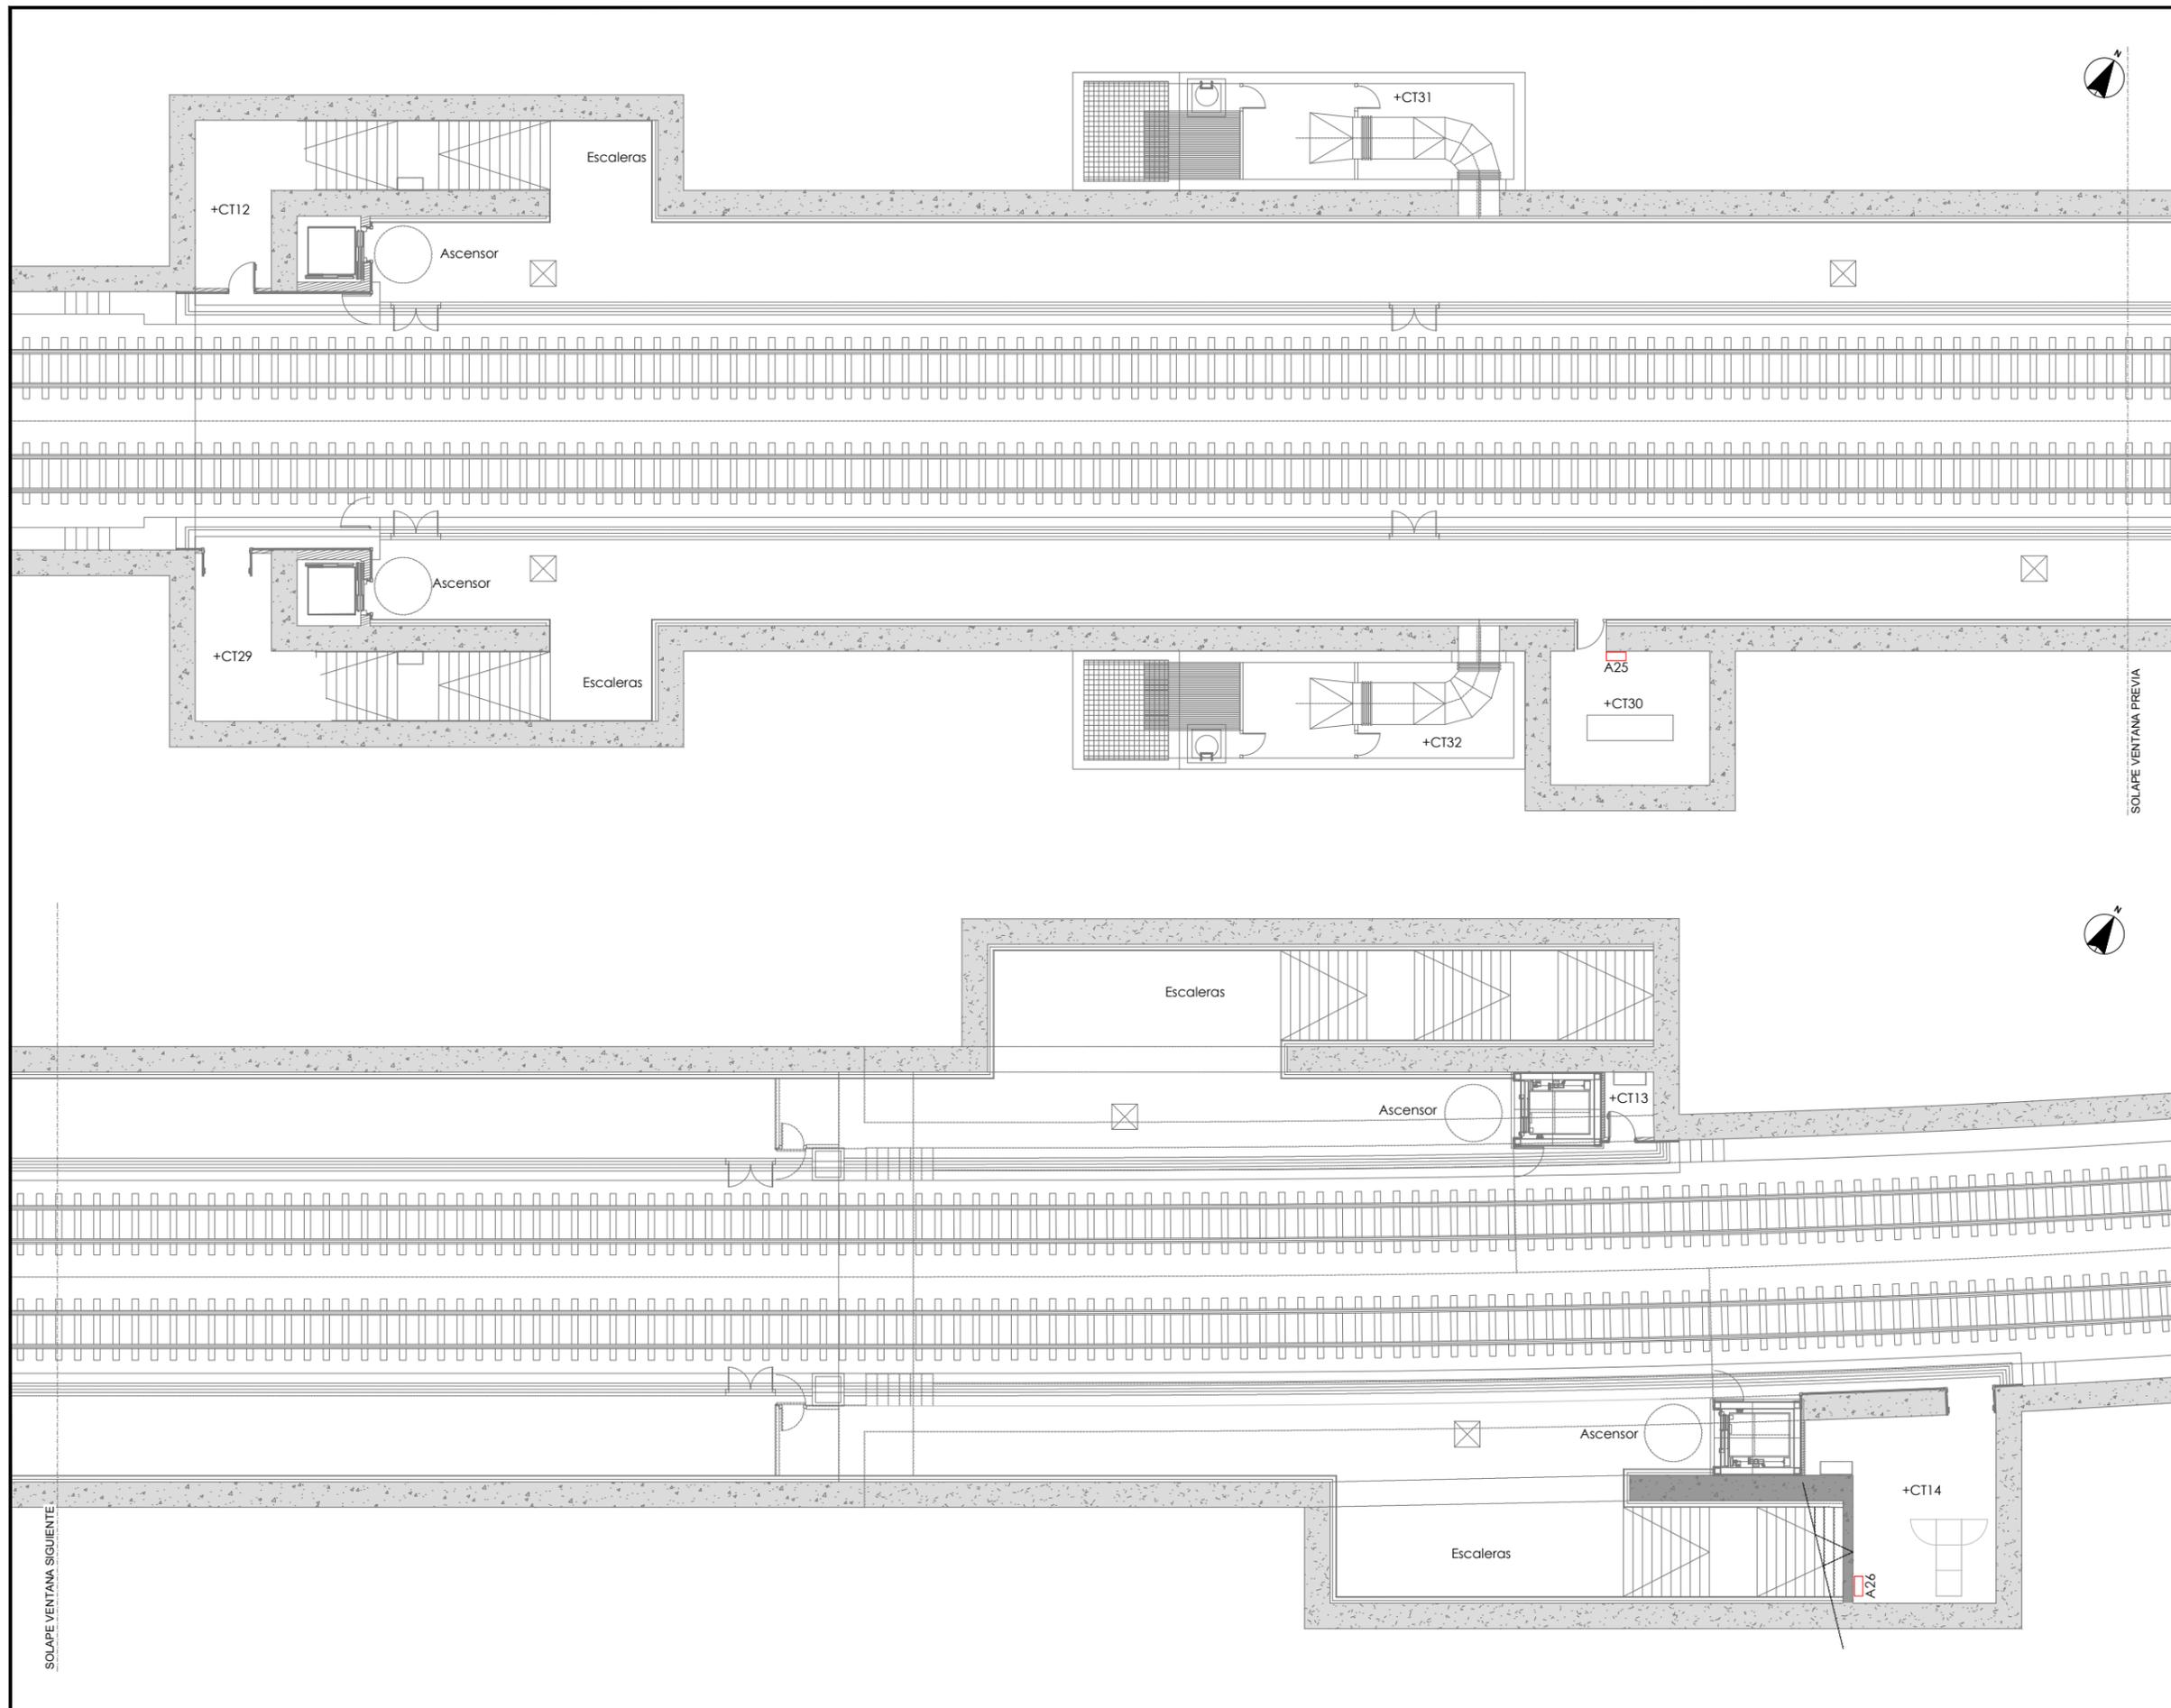

OHARRAK :
NOTAS :

LEYENDA	
A1	CELDAS DE 13,2 KV
A2	CGBT-1
A3	CA-1
A4	CA-2
A5	CGC-1
A6	CUADRO SAI ENERGÍA
A7	CGC-2
A8	CGBT-2
A14	CUADRO SAI IF
A15	CUADRO JEFE DE ESTACIÓN 1
A16	CUADRO JEFE DE ESTACIÓN 2
A17	CUADRO SAI COMS Y CAT 1
A18	CUADRO SAI COMS Y CAT 2
A20	CUADRO CSBT
A21	CUADRO TICKETING 1
A22	CUADRO TICKETING 2
A23	CUADRO GENERAL SEN., COMS Y CAT 1
A24	CUADRO GENERAL SEN., COMS Y CAT 2
A25	CUADRO DE BOMBEO
A26	CUADRO DE OPERADORES
A27	CUADRO DE MANDO RUPTORES

ANDÉN	
CT12	CUARTO RELES
CT29	CUARTO GRUPO ELECTROGENO
CT13	CUARTO DISPONIBLE
CT30	CUARTO BOMBEO
CT31	VE1
CT32	VE2
CT14	CUARTO OPERADORES
VESTIBULO 1	
CT28-1	CUARTO BT
CT25-1	CUARTO CT
CT26/1	PUERTA TRAFÓ INTERIOR
CT26/2	PUERTA TRAFÓ EXTERIOR
CT24-1	JEFE DE ESTACIÓN
VESTIBULO 2	
CT28-2	CUARTO BT
CT25-2	CUARTO COMS
CT15-2	CUARTO LIMPIEZA + ASEOS
CT24-2	CUARTO JEFE DE ESTACIÓN

REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP.	OBRA
A	PRIMERA EMISIÓN	MAR. 23	IAA	ETS	

BERRIKUSPENAK / REVISIONES

AHOLKULARIA / CONSULTOR	INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR
CAF TURNKEY ENGINEERING	
AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA REFERENCIA CONSULTOR	ERREFERENTZIA REFERENCIA
TTE-IS-23001-DRW-0015	2RVA-IE-22-015-A

SOLAPE VENTANA SIGUIENTE

SOLAPE VENTANA PREVIA